


LEGENDA IMPIANTO ANTINCENDIO

	SENSORE DI FUMO
	SENSORE DI FUMO ESISTENTE A SOFFITTO
	TARGA ALLARME INCENDIO
	PULSANTE COMANDO EMERGENZA INCENDIO
	RIVELATORE PER CONDOTTA ARIA

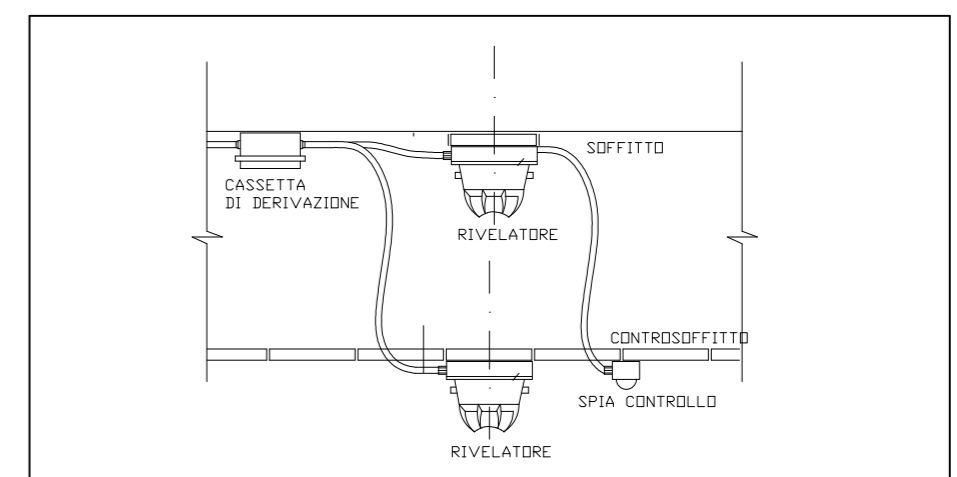

ATTENZIONE: INSTALLARE LA SPIA DI CONTROLLO PER I RIVELATORI CHE RESTANO AL DI SOPRA DEL NUOVO CONTROSOFFITTO, LOCALI CUCINA LAVAGGIO E MENSA

LEGENDA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PLAFONIERA LED 33 W 3318 lm - IP20 - installazione h 315 cm da pavimento
	PANNELLO LED 41 W 3400lm - IP20 - 600x600 mm - INSTALLAZIONE DA CONTROSOFFITTO
	LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA IP40, A INCASSO O A PARETE, VERSIONE SOLO EMERGENZA (S.E.), AUTONOMIA 1 ORA, CON LAMPADE LED 8W
	LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA IP40, A INCASSO O A PARETE, VERSIONE SOLO EMERGENZA (S.E.), AUTONOMIA 1 ORA, CON LAMPADE LED 24W
	APPARECCHIATURA DI COMANDO A PULSANTIERA
	PRESA DATI/TELEFONIA
	ANTENNA WI-FI
	SENSORE DI MOVIMENTO PER ACCENSIONE LUCI A PARETE / A SOFFITTO

committente: Parcolimpico Parcolimpico srl - Via Filadelfia 82, Torino		FIRMA	
oggetto dell'intervento: REALIZZAZIONE LOCALE CUCINA E SALA SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL PALA ALPITOUR		ESECUTIVO	
elaborato: IMPIANTO ILLUMINAZIONE E SPECIALI		data: MARZO 2019	
progettista: Ing. Paolo Giacomazzi Studio di Ingegneria Via San Francesco 29/A 10024 - Divisato 4TD Ingegneri Provinciali di Torino n. 83562		scala: VARIE	
AGGIORNAMENTI			
n	aggiornamento	data	firma
1	revisone su annotazioni	05/06/2019	PG
2			
			TAVOLA 10